

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«27» июля 2022 г.
учётный № ПМ 52220061000202660841



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району
606500, г. Городец, ул. Кирова, д. 133 тел./факс 8 (83161) 9-33-19, e-mail: ond-gorodec@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 119

Дата проведения профилактического визита:

«03» августа 2022 г.

Профилактический визит проведен: 606523, Нижегородская область,

(при проведении профилактического визита по месту осуществления деятельности контролируемого лица указывать почтовый адрес и

Городецкий р-н, г. Заволжье, пр. Дзержинского, д.23

наименование объекта/ при дистанционном взаимодействии – средства взаимодействия (например аудио - или видео-конференц-связь) с указанием

причины выбора данного способа проведения профилактического визита)

Наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28" (ИНН 5248012875) (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

Учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: (ФГИС ЕРКНМ): ПМ 52220061000202660841

Основанием проведения профилактического визита является:

ст. 45, 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.п. 45, 47, 48 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

Профилактический визит проведен в рамках: Осуществления федерального государственного
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

Профилактический визит проводил:

1) Инспектор ОНД и ПР по Городецкому району – государственный инспектор
Городецкого района по пожарному надзору Тутубалин Денис Романович.
(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

1. **В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация (разъяснения, рекомендательного характера):** в целях предупреждения пожаров и гибели людей на объектах с круглосуточным пребыванием

Краткое содержание профилактического визита: Профилактический визит проведён в целях профилактики пожаров и надёжного функционирования системы противопожарной защиты Вашего объекта в соответствии со статьями 45, 52 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №24-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пунктами 45, 47, 48 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 29

В ходе профилактического визита были разъяснены требования пожарной безопасности предъявляемые к объекту надзора, предусмотренные Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.

К объектам образовательной деятельности предъявляются требования, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «О утверждении правил противопожарного режима в РФ» (введены взамен постановления Правительства № 390).

Ответственность за соблюдение противопожарного режима возлагается персонально на руководителей.

Чтобы обеспечить пожарную безопасность необходимо выполнить основные требования, именно:

- Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, в котором:

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- регламентированы: порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работников при обнаружении пожара.

- Инструкция должна быть утверждена руководителем. Обращаю внимание на знание всеми работниками основных правил пожарной безопасности, в том числе порядка действий и эвакуации людей в случае возникновения пожара, мест расположения на объекте первичных средств пожаротушения, знание и умение их применения.

- Руководитель, ответственные должностные лица за обеспечение пожарной безопасности должны пройти обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (ранее по программе пожарно-технического минимума), и все работники могут приступить к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и роспись.

- На каждом объекте должны иметься средства индивидуальной защиты органов дыхания человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты на каждого дежурного.

- На случай отключения электроэнергии в здании необходимо предусмотреть исправные электрические фонари (не менее одного фонаря на каждого дежурного). Дежурный сотрудник должен иметь при себе комплект ключей от всех помещений.

- В зданиях с массовым пребыванием людей на каждом этаже на видных местах должны быть вывешены планы эвакуации людей в случае пожара.

- Объекты должны быть обеспечены исправной телефонной связью.
- Установки пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре должны находиться в рабочем состоянии. Категорически запрещается их отключение. Руководители, лица их замещающие, обслуживающий персонал должны знать алгоритм действий в случае срабатывания этих систем, знать - где находятся приборы управления, какие кнопки включить или выключить, куда и по какому номеру позвонить, даже в случае ложных срабатываний. В целях постоянной работоспособности, исключения ложных срабатываний, необходимо заключение договора с аккредитованной организацией на обслуживание систем, обеспечивающих передачу сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны.
- Для технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем автоматической противопожарной защиты, должен быть разработан и утвержден годовой план-график проведения регламентных работ, составленного с учетом технической документацией заводов изготовителей.
- Необходимо контролировать качество проводимых регламентных работ по техническому обслуживанию автоматических систем противопожарной защиты.
- Объект должен быть оборудован работоспособными устройствами молниезащиты.
- С целью предупреждения пожаров и гибели на них людей на видных местах необходимо размещать наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер безопасности и действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.
- При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
- Каждый этаж здания должен быть обеспечен не менее чем двумя ручными огнетушителями, расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.
- На объектах запрещается загромождать пути эвакуации различными посторонними предметами. Все двери эвакуационных выходов должны открываться свободно по направлению выхода из здания, двери допускается запирают изнутри только с помощью легкооткрывающихся запоров без использования ключа.
- В зданиях запрещается хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов с газами и других пожароопасных веществ.
- Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены.
- При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: пользоваться поврежденными розетками, рубильниками; эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника; пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

Требования к территории

- Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, сухой травы.
- Должен быть определен порядок вывоза сгораемого мусора. Не допускается использовать для складирования горючих материалов противопожарные расстояния между зданиями.

- Подъезды, проезды и проходы к зданиям и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному лифту должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии.

Противопожарное водоснабжение

- Каждый объект в радиусе 200 метров должен быть обеспечен источником для целей наружного пожаротушения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни, естественные водоемы). Водоисточники должны находиться в исправном состоянии. У гидрантов и водоемов, также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели
- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Критерием отнесения объекта защиты к определенной категории риска является уровень превышения величины ожидаемого риска негативных последствий пожаров для соответствующей группы объектов защиты над величиной допустимого риска негативных последствий пожара.

Для определения уровня превышения величины ожидаемого риска негативных последствий пожаров для соответствующей группы объектов защиты над величиной допустимого риска негативных последствий пожара определяется показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожара для объектов защиты, однородных по виду экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности. Выделяется 6 уровней тяжести потенциальных негативных последствий пожара - от низкого до чрезвычайно высокого.

В целях определения категории риска для каждого объекта защиты из группы объектов защиты, отнесенных к определенной категории риска, либо для принятия решения об изменении ранее присвоенной объекту защиты категории риска определяется индекс индивидуальной опасности подконтрольного лица.

Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

- для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год;
- для категории высокого риска - один раз в 2 года;
- для категории значительного риска - один раз в 3 года;
- для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет;
- для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.

В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

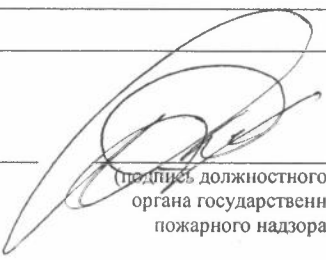
Так же были доведены обязательные требования пожарной безопасности для выполнения именно:

Руководителю организации (объекта защиты) обратиться в ближайшее или ближайшее пункты переписки от 12.08.2021г № 155/4/75. Уведомить в адрес подразделения пожарной защиты (АПС) срок действия лицензии которой более 10 лет. Заключить о соответствии ее соответствию от аккредитованной организации.

О проведении профилактического визита уведомлен (а):

по пп. почте 27.07.2022

(указывается способ и дата уведомления (лично контролируемое лицо / направлено в установленном порядке, дата направления)


(подпись должностного лица
органа государственного
пожарного надзора)

Подпись лица (лиц), проводившего (их) профилактический визит:

Инспектор ОНД и ПР по Городецкому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
старший лейтенант внутренней службы Д.Р. Тутубалин

(должность, звание должностного лица органа ФГПН, фамилия, инициалы)

«03» августа 2022 г.



Экземпляр листа профилактической беседы получил (а):

Виноградова Надежда Николаевна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при

наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

контролируемого лица)


(подпись)

«03» августа 2022 г.